



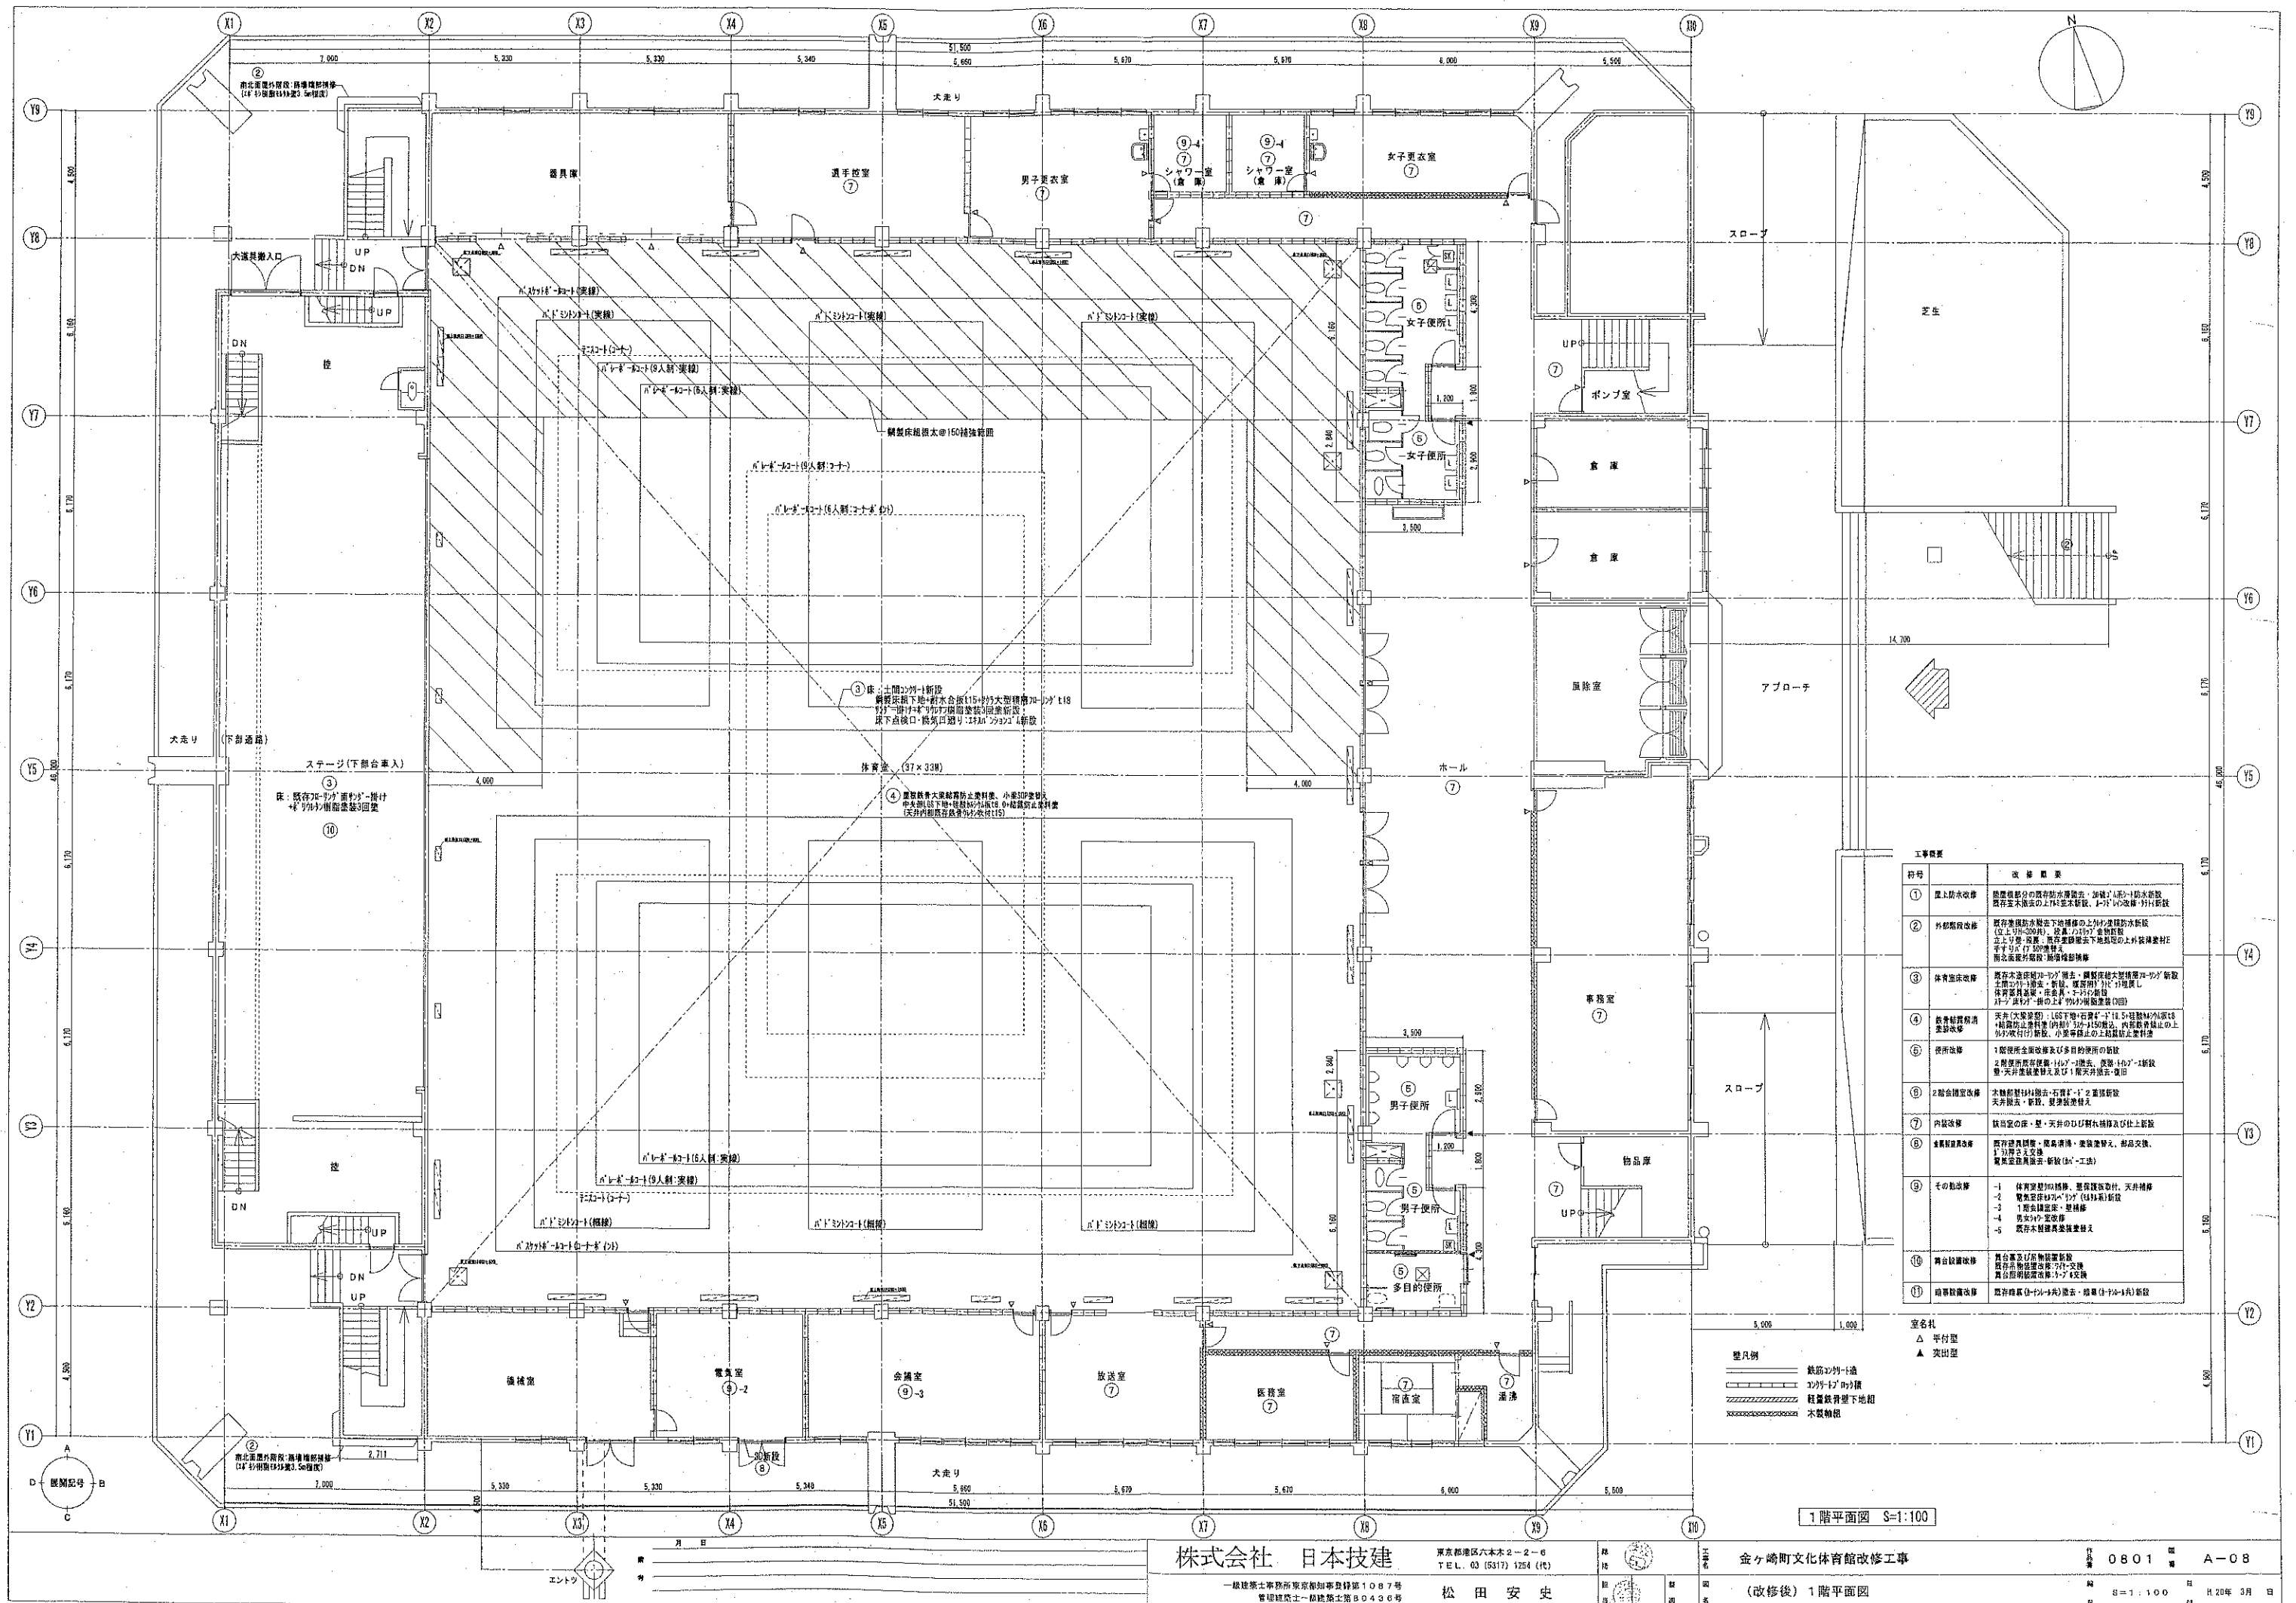

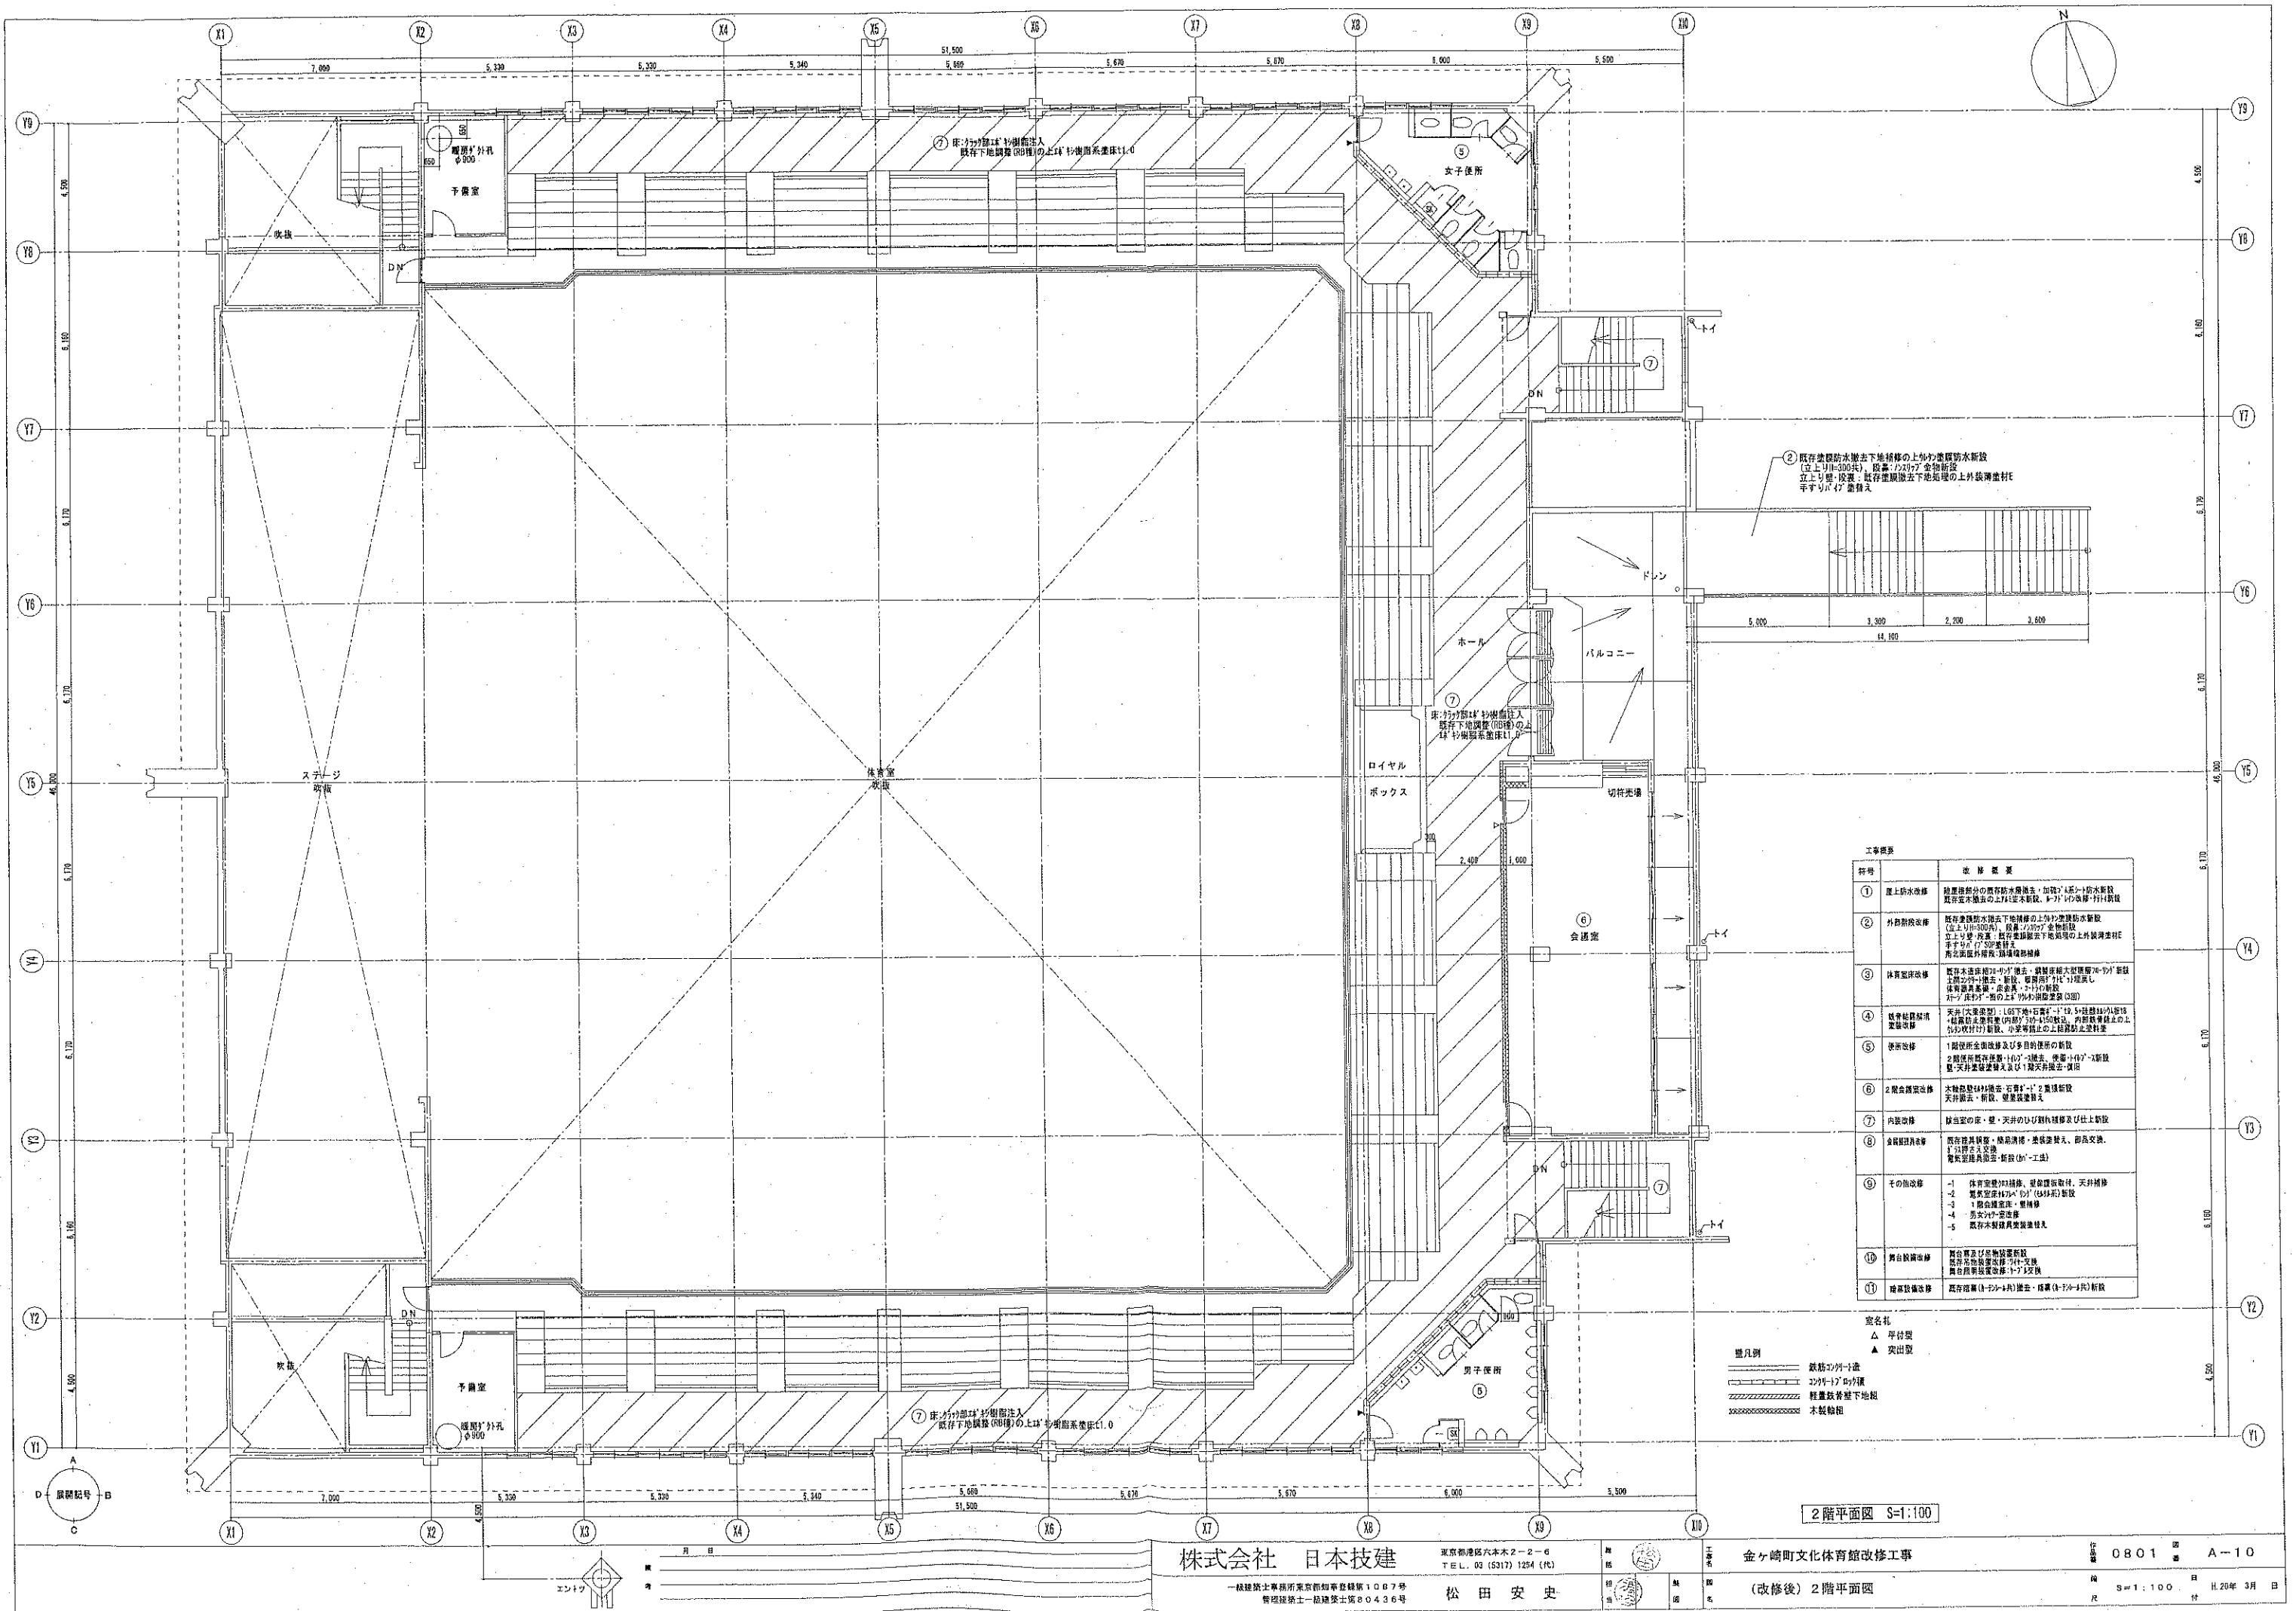

工事概要	改修概要
① 屋上防水改修	既存屋上防水層撤去・加断・4系1防水新設 既存室本機室の上は1系1防水新設・1系1防水新設
② 外断熱改修	既存外断熱改修 既存外断熱改修(立上りH=300mm)・既設・2系1防水新設 立上りH=300mm・既設・2系1防水新設 立上りH=300mm・既設・2系1防水新設 立上りH=300mm・既設・2系1防水新設
③ 体育室床改修	既存床撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去
④ 体育室壁改修	既存壁撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去
⑤ 便所改修	1 便所全壊改修及び多目的便所の新設 2 便所全壊改修(内断熱・1系1防水・2系1防水) 3 便所全壊改修(内断熱・1系1防水・2系1防水) 4 便所全壊改修(内断熱・1系1防水・2系1防水)
⑥ 2階会議室改修	本館2階会議室・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去
⑦ 内装改修	既存室の本・壁・天井のひび割れ補修及び仕上改修 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去
⑧ 金庫改修	既存金庫・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去
⑨ その他改修	1 体育室2階・撤去・撤去・撤去・撤去 2 体育室2階・撤去・撤去・撤去・撤去 3 体育室2階・撤去・撤去・撤去・撤去 4 体育室2階・撤去・撤去・撤去・撤去 5 体育室2階・撤去・撤去・撤去・撤去
⑩ 舞台改修	既存舞台・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去
⑪ 階段改修	既存階段・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去 撤去・撤去・撤去・撤去・撤去・撤去

株式会社 日本技建

東京都港区六本木2-2-6
TEL. 03 (5317) 1254 (代)

金ヶ崎町文化体育館改修工事

0801 A-10

(改修後) 2階平面図

S=1:100 H.20年 3月 日